



HBC MONTAJ KILAVUZU

HBC INSTALLATION GUIDE



AYDINLATMA

Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı ve harici bükülgen kablo veya kordonun hasar görmesi durumunda sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Armatür içindeki, sürücü (driver) yalnızca üretici tarafından değiştirilmelidir.

This luminaire has been designed and manufactured according to relevant standards. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, and the light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The driver inside of the luminaire can only be replaced by the manufacturer.

Güvenlik Ekipmanı
Security Equipment


Montaj Ekipmanı
Assembly Equipment




Çerçevesiz - Framed IK10 / Çerçevesiz - Frameless IK05



Dikkat, elektrik çarpması riski
Caution, risk of electric shock

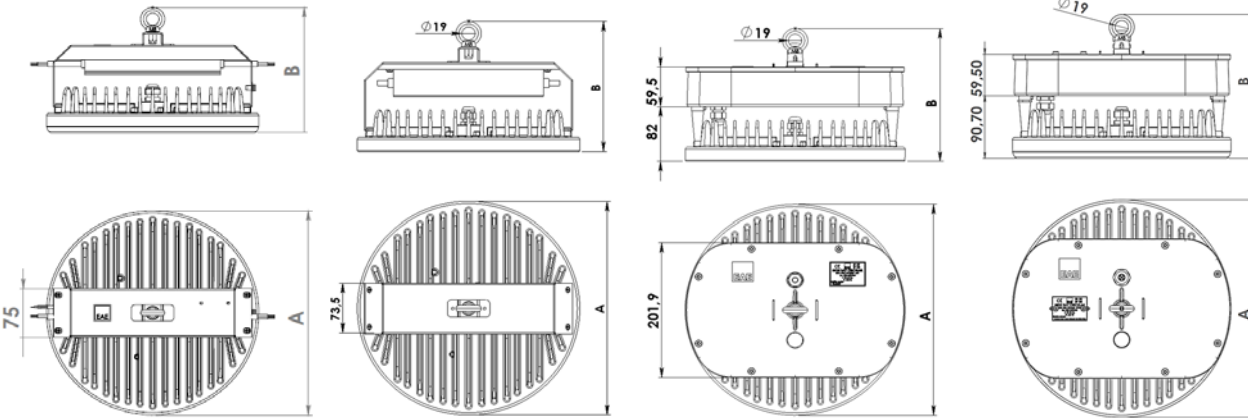

Kablo Kesim Boyları
Cable Cutting Dimensions



ÇERÇEVELİ ARMATÜR /
Framed Armature

HBC OA on-off / 1-10 V / Dali

STANDART ARMATÜR /
Standard Fixture


HBC OA ACK

ACK MODÜLLÜ ARMATÜR /
Luminaire With ACK Module

HBC SC on-off / 1-10 V / Dali

ACK MODÜLLÜ
ÇERÇEVELİ ARMATÜR /
Framed Luminaire With
ACK Module

HBC SC ACK



Bu talimat armatüre ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation of the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

Kitilli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com








Açıklamalar / Descriptions	Tüketim Gücü / Power (W)	Lümen/ Lumen (LM)	Verimlilik/ Efficiency (LM/W)	Çalışma Ortam Sıcaklığı / Ta (C°)		Ağırlık / Weight (kg)	Ölçü / Dimension (mm) AxB
				-	+		
HBC 079U 570A00 64 9K9 PMA	79	9861	126	20	51	4	Ø315X185
HBC 079U 570A00 90 9K9 PMA	79	9922	127	20	51	4	Ø315X185
HBC 117U 570A00 64 15K3 PMA	117	15304	131	20	53	4,3	Ø315X185
HBC 117U 570A00 90 15K6 PMA	117	15576	133	20	53	4,3	Ø315X185
HBC 155U 570A00 69 20K6 PMA	155	20574	132	20	53	4,4	Ø315X185
HBC 155U 570A00 90 21K1 PMA	155	21086	135	20	53	4,4	Ø315X185
HBC 155U 570A02 69 20K6 PMA ACK	155	20574	132	20	25	6	Ø315X199
HBC 179U 570A00 67 22K9 PMA	179	22889	127	20	48	4,5	Ø315X185
HBC 179U 570A00 82 23K3 PMA	179	23229	130	20	48	4,5	Ø315X185
HBC 243U 500A00 60 27K6 PMA	243	27558	113	20	47	4,6	Ø315X185
HBC 243U 500A00 88 28K3 PMA	243	28217	116	20	47	4,6	Ø315X185
HBC 243U 650A00 60 27K6 PMA	243	27558	113	20	47	4,6	Ø315X185
HBC 243U 650A00 88 28K3 PMA	243	28217	116	20	47	4,6	Ø315X185
HBC 155U 650A00 90 21K1 PMA	155	21086	135	20	53	4,4	Ø315X185
HBC 179U 650A00 67 22K9 PMA	179	22889	127	20	48	4,5	Ø315X185
HBC 179U 650A00 82 23K3 PMA	179	23229	130	20	48	4,5	Ø315X185
HBC 079U 650A00 64 9K9 PMA	79	9861	126	20	51	4	Ø315X185
HBC 079U 650A00 90 9K9 PMA	79	9922	127	20	51	4	Ø315X185
HBC 117U 650A00 64 15K3 PMA	117	15304	131	20	53	4,3	Ø315X185
HBC 117U 650A00 90 15K6 PMA	117	15576	133	20	53	4,3	Ø315X185
HBC 155U 650A02 69 20K6 PMA ACK	155	20574	132	20	25	6	Ø315X185
HBC 155U 650A00 60 20K5 PMA	155	20438	132	20	25	4,4	Ø315X185
HBC 179U 400A00 63 21K4 PMA	179	21391	121	20	48	4,5	Ø315X185
HBC 155U 400A02 57 18K0 PMA ACK	155	17940	117	20	25	6	Ø315X199
HBC 079U 570A02 60 9K7 PMA ACK	79	9861	126	20		6	Ø315X199
HBC 120U 570A02 60 15K3 PMA ACK	117	15304	131	20		6	Ø315X199
HBC 079U 57SC02 64 9K0 PMA ACK	79	8958	102	20		6,7	Ø315X207
HBC 117U 57SC02 64 14K5 PMA ACK	117	14497	126	20		6,7	Ø315X207
HBC 243U 65SC00 90 26K1 PMA	243	24557	101	20		5,3	Ø315X193
HBC 155U 65SC00 60 18K9 PMA	155	17940	117	20		5,1	Ø315X193
HBC 179U 65SC00 85 21K5 PMA	179	21500	120	20		5,2	Ø315X193
HBC 243U 65SC00 65 25K4 PMA	243	25400	105	20		5,3	Ø315X193
HBC 079U 65SC00 90 9K1 PMA	79	9100	115	20		4,7	Ø315X193
HBC 117U 65SC00 90 14K4 PMA	117	14400	123	20		5	Ø315X193

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.


İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com




ASKI TAKIMLARI / HANGERS SETS

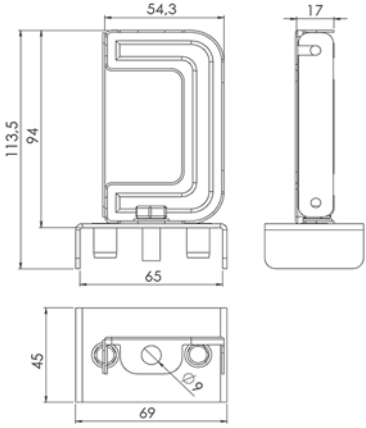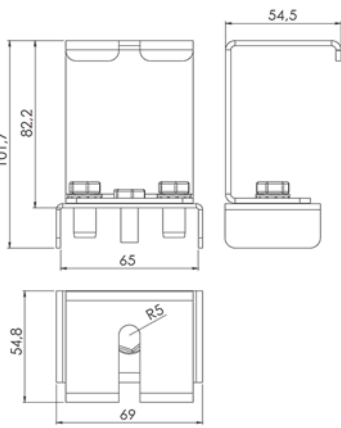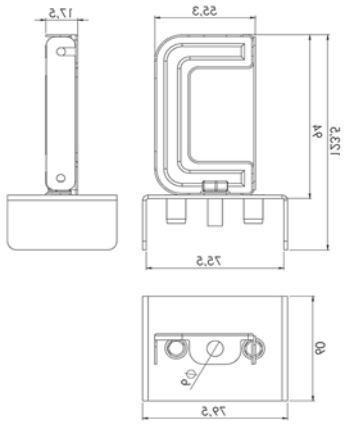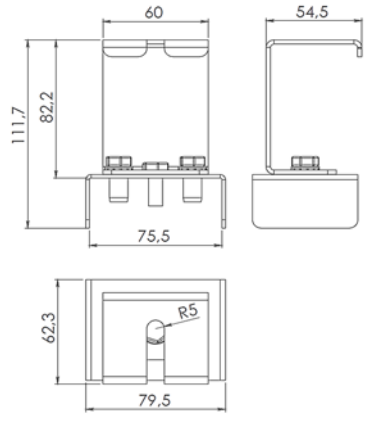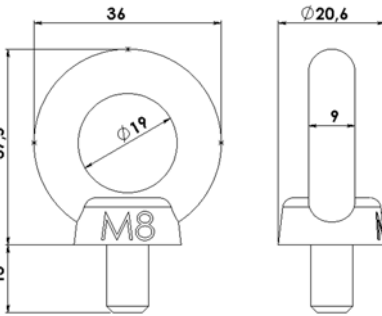		
3188239 - HBC ACK BUSBAR ASKI TAKIMI (BR) / ACK BUSBAR HANGER KIT (BR)	3188240 - HBC ACK KABLO TAVASI ASKI TAKIMI (KT) / ACK HANGER SET FOR CABLE TRAY (KT)	3188241 - HBC BUSBAR ASKI TAKIMI (BR) / BUSBAR HANGER KIT (BR)
		
3188242 - HBC TAVA ASKI TAKIMI (KT) / HANGER SET FOR CABLE TRAY (BR)	1014459 - M8 MAPA M8 Eye Bolt	

3 x 1 mm²
3 x 1,5 mm²

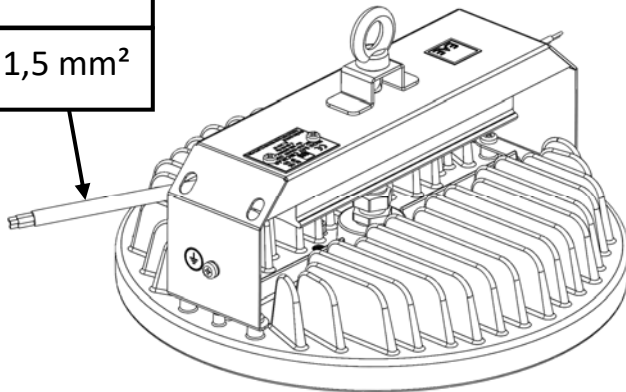


3 x 1 mm²
3 x 1,5 mm²

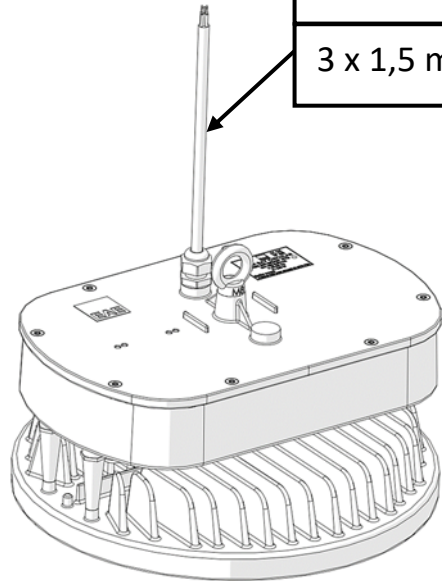


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

SIVAÜSTÜ SARKIT MONTAJ (SS) / SURFACE PENDANT MOUNTED (SS)

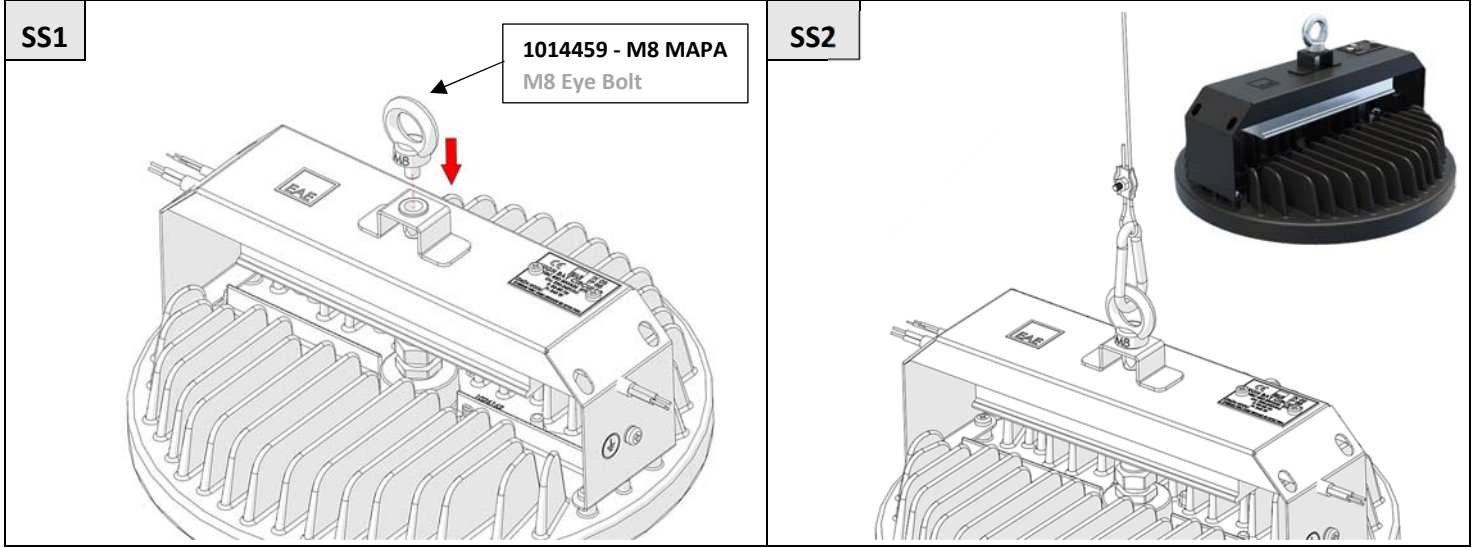


KABLO TAVASI ASKI TAKIMI MONTAJI (KT) / ASSEMBLY HANGER SET FOR CABLE TRAY (KT)

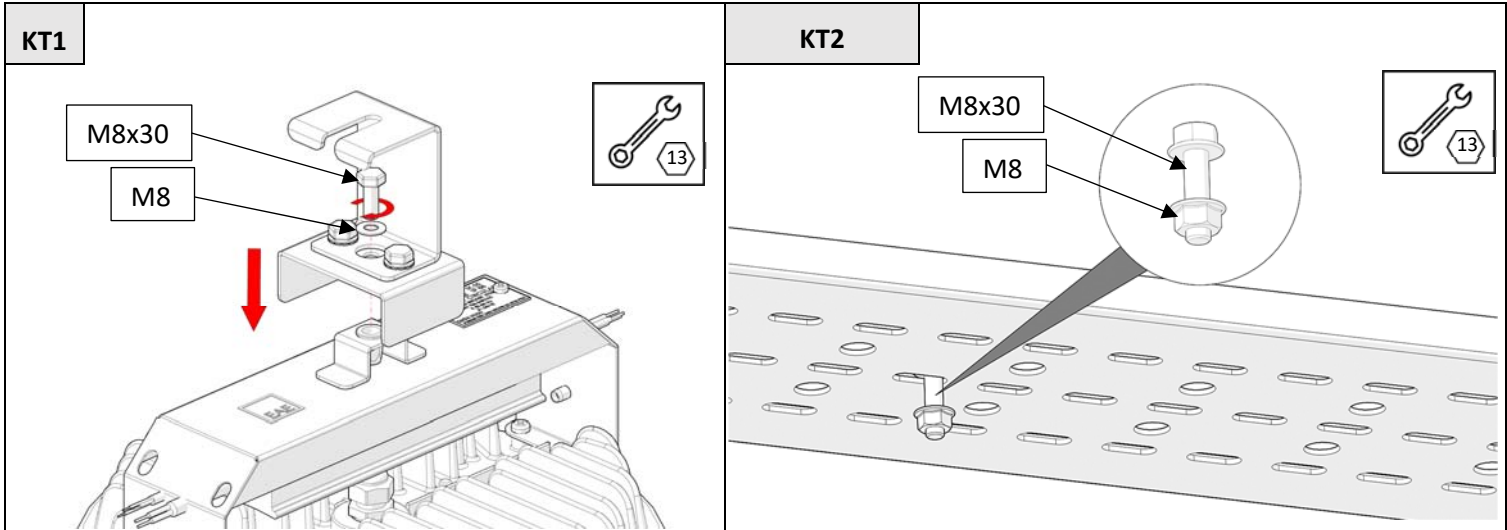


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / İSTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com



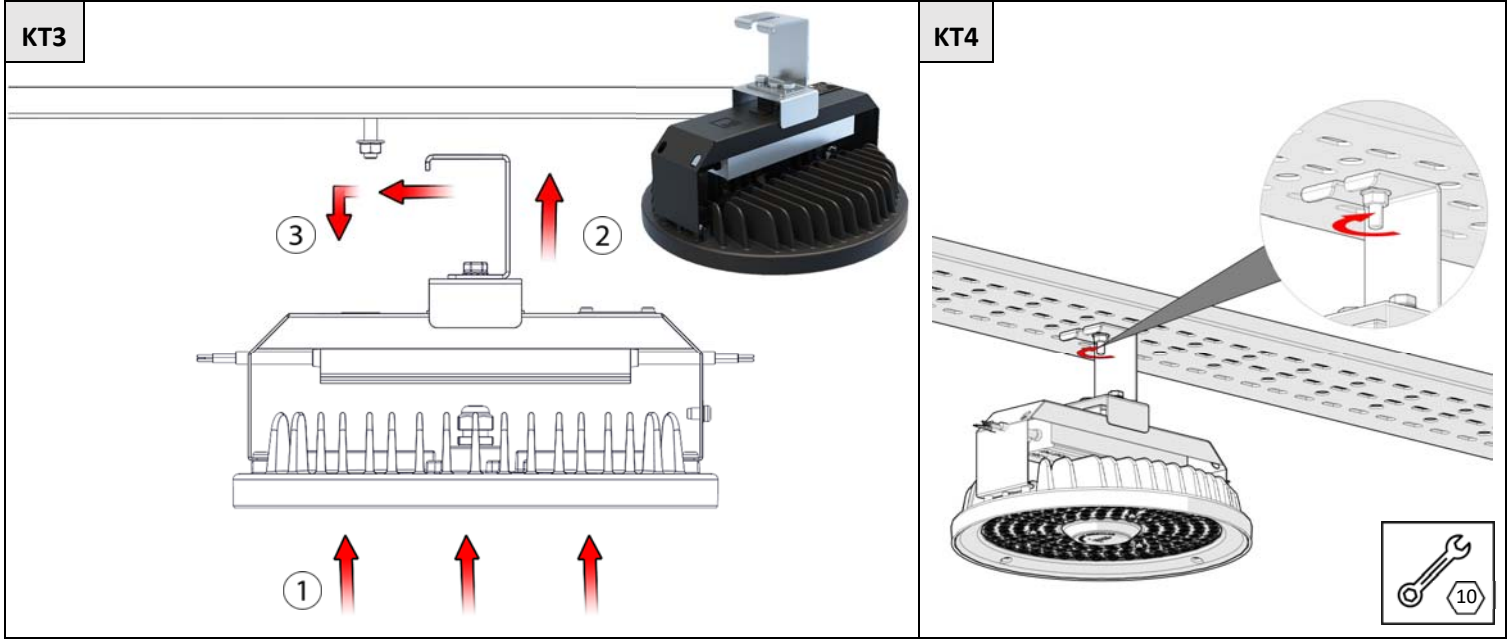


BARA ASKI TAKIMI MONTAJI (BR) /ASSEMBLY HANGER SET FOR BUSBAR SYSTEM (BR)

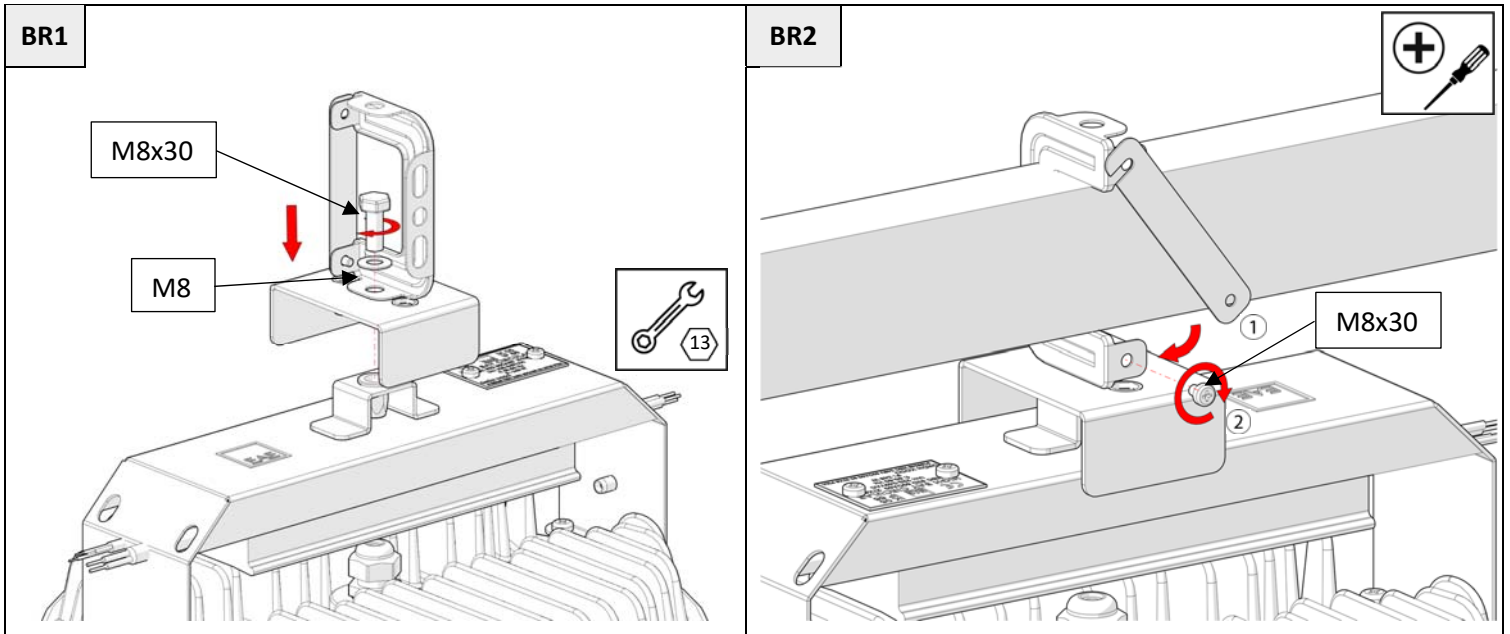


Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

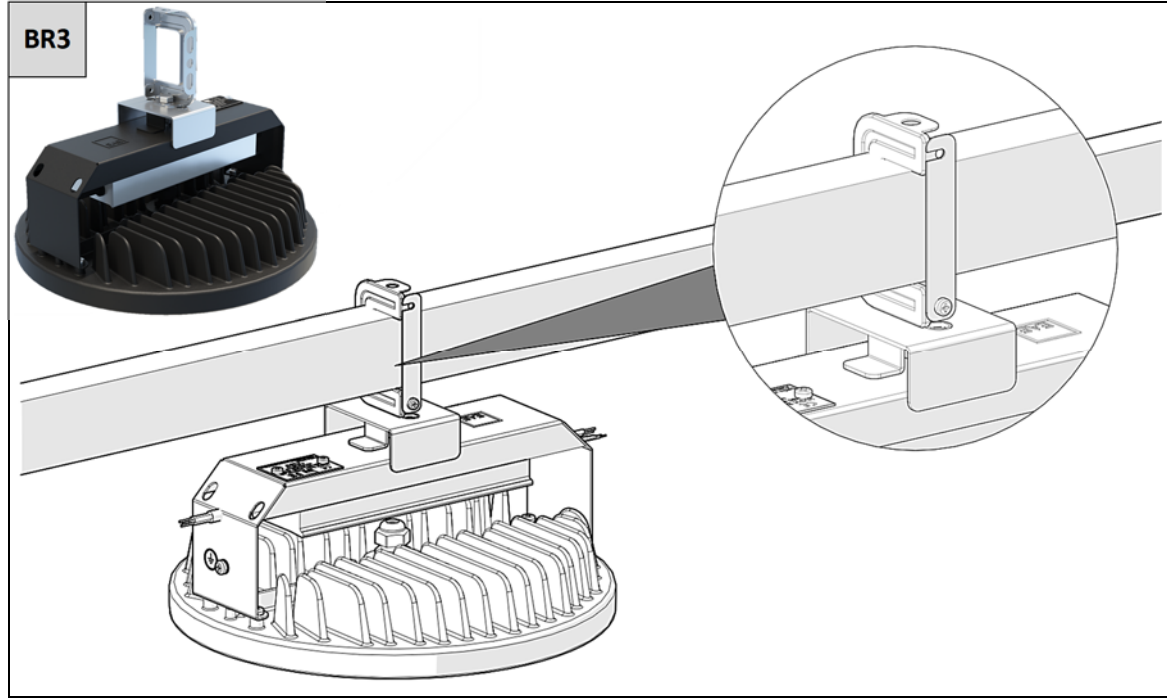

TOPRAKLAMA SOKETİ DETAYI / DETAILS OF THE EARTH CONNECTION

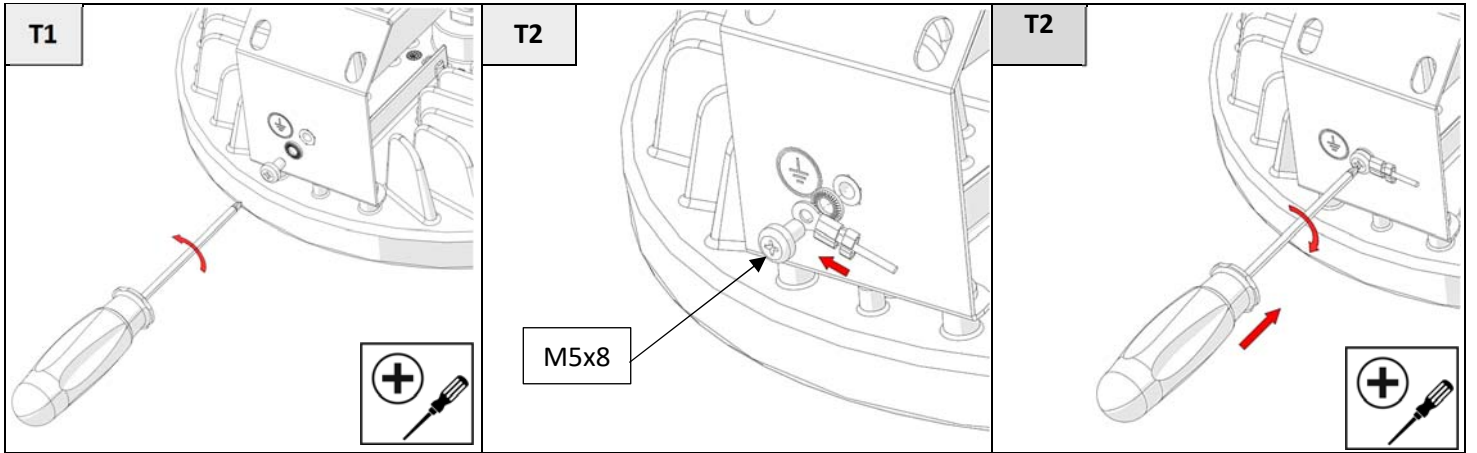

Bu talimat armatürle ilgili ileride oluşabilecek bakım işleri için saklanmalıdır. Yukarıdaki talimatlara uygunsuzluk otomatik olarak EAE'nin sorumluluğu dışındadır.
The present instruction paper has to be kept for any future maintenance operation the luminaire. Non-compliance with the above will automatically release EAE's from any responsibility.

İkitelli OSB Eski Turgut Ozal Caddesi No:20 Basakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE Phone: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
GERMANY: +49 2102 44142-0 ITALY: +39 02 36 555 400
www.eaelighting.com

